



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**  
Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36  
**www.asp-caras.ro**  
Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496  
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402  
E-mail: **dsncs@asp-caras.ro** cod operator 711

PG-10 RI-01 CH ed.1 / rev. 0



**RAPORT DE ÎNCERCARE  
EXAMEN CHIMIC APĂ**

Nr.: 123

Data: 13.04.2021

exemplar nr.: 1

\*Apa analizată: APA DE PROFUNZIME CLORINATA  
\*Beneficiar: SERVICIUL APA CANAL SLATINA TIMIS  
\*Adresa: STR. PRINCIPALA, NR. 32  
\*Locație prelevare: SLATINA TIMIS, PLECARE F3  
\*Probă prelevată de: INASAL GABRIELA \*la data: 13.04.2021 \*ora: 11:30  
\*Probă transportată la 2-8°C: DA  
Data / ora recepției: 13.04.2021 / 14:25  
Data / ora punerii în lucru: 14.04.2021 / 08:20

Monitorizare audit X	Contra cost	Tematică M.S.	Monitorizare operațională
----------------------	-------------	---------------	---------------------------

Parametru	Unitate de măsură	Metoda de analiză	Rezultat	**Valori normal admise
Amoniu	mg/l	SR ISO 7150 -1/2001 PS-CH-02	< 0,021	max 0,5
Nitriți	mg/l	SR EN 26777/2002 PS-CH-01	-	max 0,5
Nitrați	mg/l	SR ISO 7890/3-1998 PS-CH-03	0,11	max 50
Indice de permanganat	mg,O2/l	SR EN ISO 8467/2001 PS-CH-10	-	max 5,0
Turbiditate	grd FTU	SR ISO 7027/2001 PS-CH-07	-	max.5
Duritate totală	grd germane	SR ISO 6059/2008 PS-CH-09	4,48	min 5
Conductivitate	μs/cm	SR EN 27888/1997 PS-CH-06	-	max 2500
Cloruri	mg/l	SR ISO 9297/2001 PS-CH-16	-	max 250
Fier total	μg/l	SR ISO 6332/1996 PS-CH-11	32	max 200
pH	Unități pH	SR ISO 10523/2012 PS-CH-05	-	≥ 6,5 - ≤ 9,5

Calcium	mg/l	SR ISO 6059/2008 PS-CH-17	-	x
Magneziu	mg/l	SR ISO 6059/2008 PS-CH-17	-	x
Clor rezidual liber	mg/l	STAS 6364/1978 PS-CH-04	0,200	$\geq 0,1 - \leq 0,5$
Clor rezidual total	mg/l	STAS 6364/1978 PS-CH-04	-	Cl liber min. 80% din Cl total rezidual

\* Date furnizate de beneficiar

\*\*Conform Legii 458/2002 republicata în 2011.


Rezultatele subliniate nu se încadrează în limita valorilor admise, din punct de vedere chimic conform Legii 458/2002 republicată în 2011.

Responsabil încercare:

**Iftime Zagorci**  
Chimist



Validat,  
Manager Tehnic / loctiitor

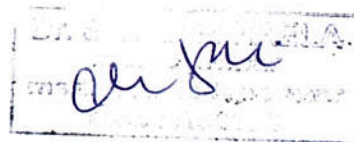

Raport emis la data: 16.04.2021

Întocmit de: Pinte Ana-Maria

Acest raport cuprinde 2 pagini.

Acest raport a fost eliberat în 2 exemplare

Rezultatul se referă numai la proba analizată

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar ( marcate cu \* în raportul de încercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin și este permisă emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit, doar integral ,fără acordul DSP Caraș-Severin. Este interzisă reproducerea parțială.





**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**  
Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36  
**www.asp-caras.ro**  
Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496  
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402  
E-mail: **dsncs@asp-caras.ro** cod operator 711

PG-10 RI-01 CH ed.1 / rev. 0



**RAPORT DE ÎNCERCARE  
EXAMEN CHIMIC APĂ**

Nr.: 122

Data: 13.04.2021

exemplar nr.: 1

\*Apa analizată: APA DE PROFUNZIME CLORINATA

\*Beneficiar: SERVICIUL APA CANAL SLATINA TIMIS

\*Adresa: STR. PRINCIPALA, NR. 32

\*Locație prelevare: SLATINA TIMIS, PLECARE F1+F2

\*Probă prelevată de: INASAL GABRIELA \*la data: 13.04.2021

\*Probă transportată la 2-8°C: DA

\*ora: 11:00

Data / ora recepției: 13.04.2021 / 14:25

Data / ora punerii în lucru: 14.04.2021 / 08:20

Monitorizare audit X	Contra cost	Tematică M.S.	Monitorizare operațională
----------------------	-------------	---------------	---------------------------

Parametru	Unitate de măsură	Metoda de analiză	Rezultat	**Valori normal admise
Amoniu	mg/l	SR ISO 7150 -1/2001 PS-CH-02	< 0,021	max 0,5
Nitriți	mg/l	SR EN 26777/2002 PS-CH-01	-	max 0,5
Nitrați	mg/l	SR ISO 7890/3-1998 PS-CH-03	0,68	max 50
Indice de permanganat	mg,O2/l	SR EN ISO 8467/2001 PS-CH-10	-	max 5,0
Turbiditate	grd FTU	SR ISO 7027/2001 PS-CH-07	-	max.5
Duritate totală	grd germane	SR ISO 6059/2008 PS-CH-09	2,69	min 5
Conductivitate	μs/cm	SR EN 27888/1997 PS-CH-06	-	max 2500
Cloruri	mg/l	SR ISO 9297/2001 PS-CH-16	-	max 250
Fier total	μg/l	SR ISO 6332/1996 PS-CH-11	69	max 200
pH	Unități pH	SR ISO 10523/2012 PS-CH-05	-	≥ 6,5 - ≤ 9,5

Calciu	mg/l	SR ISO 6059/2008 PS-CH-17	-	x
Magneziu	mg/l	SR ISO 6059/2008 PS-CH-17	-	x
Clor rezidual liber	mg/l	STAS 6364/1978 PS-CH-04	0,250	$\geq 0,1 - \leq 0,5$
Clor rezidual total	mg/l	STAS 6364/1978 PS-CH-04	-	Cl liber min. 80% din Cl total rezidual

\* Date furnizate de beneficiar


\*\*Conform Legii 458/2002 republicata în 2011.

Rezultatele subliniate nu se încadrează în limita valorilor admise, din punct de vedere chimic conform Legii 458/2002 republicată în 2011.

Responsabil încercare:

Iftime Zagorut  
Chimist

Validat,  
Manager Tehnic / loctiitor

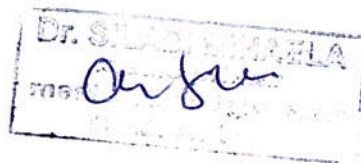

Raport emis la data: 16.04.2021

Întocmit de: Pinte Ana-Maria

Acest raport cuprinde 2 pagini.

Acest raport a fost eliberat în 2 exemplare

Rezultatul se referă numai la proba analizată

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar ( marcate cu \* în raportul de încercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin și este permisă emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit, doar integral ,fără acordul DSP Caraș-Severin. Este interzisă reproducerea parțială.





**DIRECȚIA DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ  
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36  
www.asp-caras.ro  
Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496  
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402  
E-mail: dsncs@asn-caras.ro cod operator 711

PG-10 RI-01M ed.1 /rev. 0



**RAPORT DE INCERCARE  
EXAMEN MICROBIOLOGIC APA**

Nr.: 232 Data : 13.04.2021

exemplar nr.:1

- \*Apa analizata : APA DE PROFUNZIME CLORINATA
- \*Beneficiar :SERVICIUL APA CANAL SLATINA-TIMIS
- \*Adresa: SLATINA -TIMIS STR. PRINCIPALA NR.32
- \*Locatie prelevare:PLECARE SADOVA -VECHE
- \*Proba prelevata de: DUBOVAN MONICA \*la data: 13.04.2021 \*ora: 12:30
- \*Proba transportata la 2-8°C : DA
- Data /ora receptiei: 13.04.2021 / 14:30
- Data/ora punerii in lucru: 13:04.2021 / 14:45

Monitorizare audit	X	Contra cost	X	Tematica M.S.	Monitorizare operationala
--------------------	---	-------------	---	---------------	---------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Nr.total germeni la 37 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	-	Nici o modificare anormala
Nr.total germeni la 22 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	-	Nici o modificare anormala
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-M-11	0	0
Clostridium perfigens (inclusiv sporii)	UFC/100 ml	SR ISO 14189 / 2017 PS-M-12	-	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 ml	SR ISO 16266/2008 PS-M-14	-	0

\* Date furnizate de beneficiar

\*\*Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare:

**DR. SILADI MIHAELA**  
med. veterinar  
CUD: A56136

Validat,

Manager Tehnic / Colectiv  
**DR. SILADI MIHAELA**  
med. veterinar  
CUD: A56136

Raport emis la data : 15.04.2021

Intocmit de : As. pr. Florea Maria

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar ( marcate cu \* in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral , fara acordul DSP Caras-Severin. Este interzisa reproducerea partiala.



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36

www.asp-caras.ro

Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496

Fax : 0255/224691 ; 0255/211402

E-mail: dsncs@asn-caras.ro cod operator 711

**RAPORT DE INCERCARE  
EXAMEN MICROBIOLOGIC APA**

Nr.: 233 Data : 13.04.2021

exemplar nr.:1

\*Apa analizata : APA DE PROFUNZIME CLORINATA

\*Beneficiar :SERVICIUL APA CANAL SLATINA-TIMIS

\*Adresa: SLATINA -TIMIS STR. PRINCIPALA NR.32

\*Locatie prelevare: SADOVA -VECHE MAG. MIXT

\*Proba prelevata de: DUBOVAN MONICA \*la data: 13.04.2021 \*ora: 13:00

\*Proba transportata la 2-8°C : DA

Data /ora receptiei: 13.04.2021 / 14:30

Data/ora punerii in lucru: 13:04.2021 / 14:45

Monitorizare audit	X	Contra cost	X	Tematica M.S.	Monitorizare operationala
--------------------	---	-------------	---	---------------	---------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Nr.total germeni la 37 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	-	Nici o modificare anormala
Nr.total germeni la 22 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	-	Nici o modificare anormala
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-M-11	0	0
Clostridium perfringens (inclusiv sporii)	UFC/100 ml	SR ISO 14189 / 2017 PS-M-12	-	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 ml	SR ISO 16266/2008 PS-M-14	-	0

\* Date furnizate de beneficiar

\*\*Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil  
**Dr. SILADI MIHAELA**  
 medic veterinar  
 CUD: A56136

Validat,  
 Manager Tehnic / loctiitor  
**Dr. SILADI MIHAELA**  
 medic veterinar  
 CUD: A56136

Raport emis la data : 15.04.2021

Intocmit de : As. pr. Florea Maria

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar ( marcate cu \* in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral , fara acordul DSP Caras-Severin. Este interzisa reproducerea partiala.



**DIRECȚIA DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ  
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36  
 www.asp-caras.ro  
 Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496  
 Fax : 0255/224691 ; 0255/211402  
 E-mail: dsncs@asp-caras.ro cod operator 711



**RAPORT DE INCERCARE  
EXAMEN MICROBIOLOGIC APA**  
 Nr.: 229 Data : 13.04.2021 exemplar nr.:1

\*Apa analizata : APA DE PROFUNZIME CLORINATA  
 \*Beneficiar :SERVICIUL APA CANAL SLATINA-TIMIS  
 \*Adresa: SLATINA -TIMIS STR. PRINCIPALA NR.32  
 \*Locatie prelevare:PLECARE FI+F2 SLATINA -TIMIS  
 \*Proba prelevata de: DUBOVAN MONICA \*la data: 13.04.2021 \*ora: 11:00  
 \*Proba transportata la 2-8°C : DA  
 Data/ora receptiei: 13.04.2021 / 14:30  
 Data/ora punerii in lucru: 13.04.2021 / 14:45

Monitorizare audit X	Contra cost X	Tematica M.S.	Monitorizare operationala
----------------------	---------------	---------------	---------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Nr.total germeni la 37 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	-	Nici o modificare anormala
Nr.total germeni la 22 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	-	Nici o modificare anormala
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-M-11	0	0
Clostridium perfigens (inclusiv sporii)	UFC/100 ml	SR ISO 14189 / 2017 PS-M-12	-	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 ml	SR ISO 16266/2008 PS-M-14	-	0

\* Date furnizate de beneficiar

\*\*Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil incercare

**Dr. SILADI MIHAELA**  
 medic veterinar  
 CUD: A56130

Validat,  
Manager Tehnic / loctiitor

**Dr. SILADI MIHAELA**  
 medic veterinar  
 CUD: A56130

Raport emis la data : 15.04.2021  
 Intocmit de : As. pr. Florea Maria

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar ( marcate cu \* in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral , fara acordul DSP Caras-Severin. Este interzisa reproducerea partiala.





**DIRECȚIA DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ  
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36  
www.asp-caras.ro  
Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490; 0771790496  
Fax : 0255/224691 ; 0255/211402  
E-mail: dsncs@asp-caras.ro cod operator 711



**RAPORT DE INCERCARE  
EXAMEN MICROBIOLOGIC APA**  
Nr.: 230 Data : 13.04.2021 exemplar nr.:1

\*Apa analizata : APA DE PROFUNZIME CLORINATA  
\*Beneficiar :SERVICIUL APA CANAL SLATINA-TIMIS  
\*Adresa: SLATINA -TIMIS STR. PRINCIPALA NR.32  
\*Locatie prelevare:PLECARE F3 SLATINA -TIMIS  
\*Proba prelevata de: DUBOVAN MONICA \*la data: 13.04.2021 \*ora: 11:30  
\*Proba transportata la 2-8°C : DA  
Data /ora receptiei: 13.04.2021 / 14:30  
Data/ora punerii in lucru: 13:04.2021 / 14:45

Monitorizare audit	X	Contra cost	X	Tematica M.S.	Monitorizare operationala
--------------------	---	-------------	---	---------------	---------------------------

Parametru	Unitate de masura	Metoda de analiza	Rezultat	**Valori normal admise
Nr.total germeni la 37 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	-	Nici o modificare anormala
Nr.total germeni la 22 °C	UFC/ml	SR EN ISO 6222/2004 PS-M-13	-	Nici o modificare anormala
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 PS-M-10	0	0
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002 PS-M-11	0	0
Clostridium perfigens (inclusiv sporii)	UFC/100 ml	SR ISO 14189 / 2017 PS-M-12	-	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100 ml	SR ISO 16266/2008 PS-M-14	-	0

\* Date furnizate de beneficiar

\*\*Conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Rezultatele subliniate nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere microbiologic conform Legii 458/2002 republicata in 2011.

Responsabil  
**Dr. SILADI MIHAELA**  
med. c. prim. at. JUD: AȘCIB

Validat,  
Manager Tehnic / loctiitor  
**Dr. SILADI MIHAELA**  
med. c. prim. at. JUD: AȘCIB

Raport emis la data : 15.04.2021  
Intocmit de : As. pr. Florea Maria

Acest raport cuprinde 1 pagina.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de beneficiar ( marcate cu \* in raportul de incercare)

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa emiterea altor exemplare numai cu acordul DSP-Caras-Severin

Beneficiarul poate reproduce exemplarul primit , doar integral , fara acordul DSP Caras-Severin. Este interzisa reproducerea partiala.